BELAC N° 234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation
V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder : INFRAX
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 61 483 933
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 154/140401/01

EAN code : 541449200003749323

Aard onderzoek : ARE / Genre de contrôle : RGIE	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	278bis	TI	TN	IT	Voorschr. niet-scheidende / Prescription du syst. de réseau de distr.
		○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●

Plaats van het onderzoek : Steenbakkerij 222 C 3460 Bekkevoort
Lieu du contrôle :

Eigenaar
Propriétaire: Helsbeeks-Vermeiren Adres : Steenbakkerij 222 A 3460 Bekkevoort
Adresse :

Installateur : Eddy Wouters BTW / TVA : 591-6742816-60
Datum van het onderzoek : Ik. / C.I. :
Date du contrôle : 01/04/2025 Inspecteur : Geeraerts

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ● Appart. 1 ste V ○

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Protection max. :
240/415 V	EXVB 4x10mm²	40A

Aardelectrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
Ohm	10 Mohm	1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels

In (A)	Δ In (mA)	type
40A	300	A
40A	30	A

Aantal eindstroombanen : 16
Nombre des circuits terminaux :

Testknop OK	Testknop NOK	I.Δn OK	I.Δn NOK	ARE / RGIE 270	271bis	278
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○
○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK ● NOK ○ direkte aanraking : OK ● NOK ○
Contrôle visuel : générale : contact direct :

Indirecte aanraking : OK ● NOK ○
Contact indirect :

Aansluitingen : OK ● NOK ○
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ● NOK ○
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : *zie keerzijde / voir verso*
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :
Datum/date :

Ingediend op

Geen kortsluiting, aardlekring is wel te plaatsen
- HEV gas, Warmtepomp is wel te plaatsen

Besluit / Conclusion

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK ○ → 274 AK ○		276bis HK ○	274 HK ○	
271 AK ○		271 HK ○		
276 AK ○		276 HK ○		


De elektrische installatie voldoet aan het AREI op 01 04 2035.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

NOTA : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)


Tel: (02) 751 98 39
Fax: (02) 751 52 09
info@electro-test.be
www.electro-test.be
IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB
BE 0434.433.603
RPR Brussel

Studio 222C

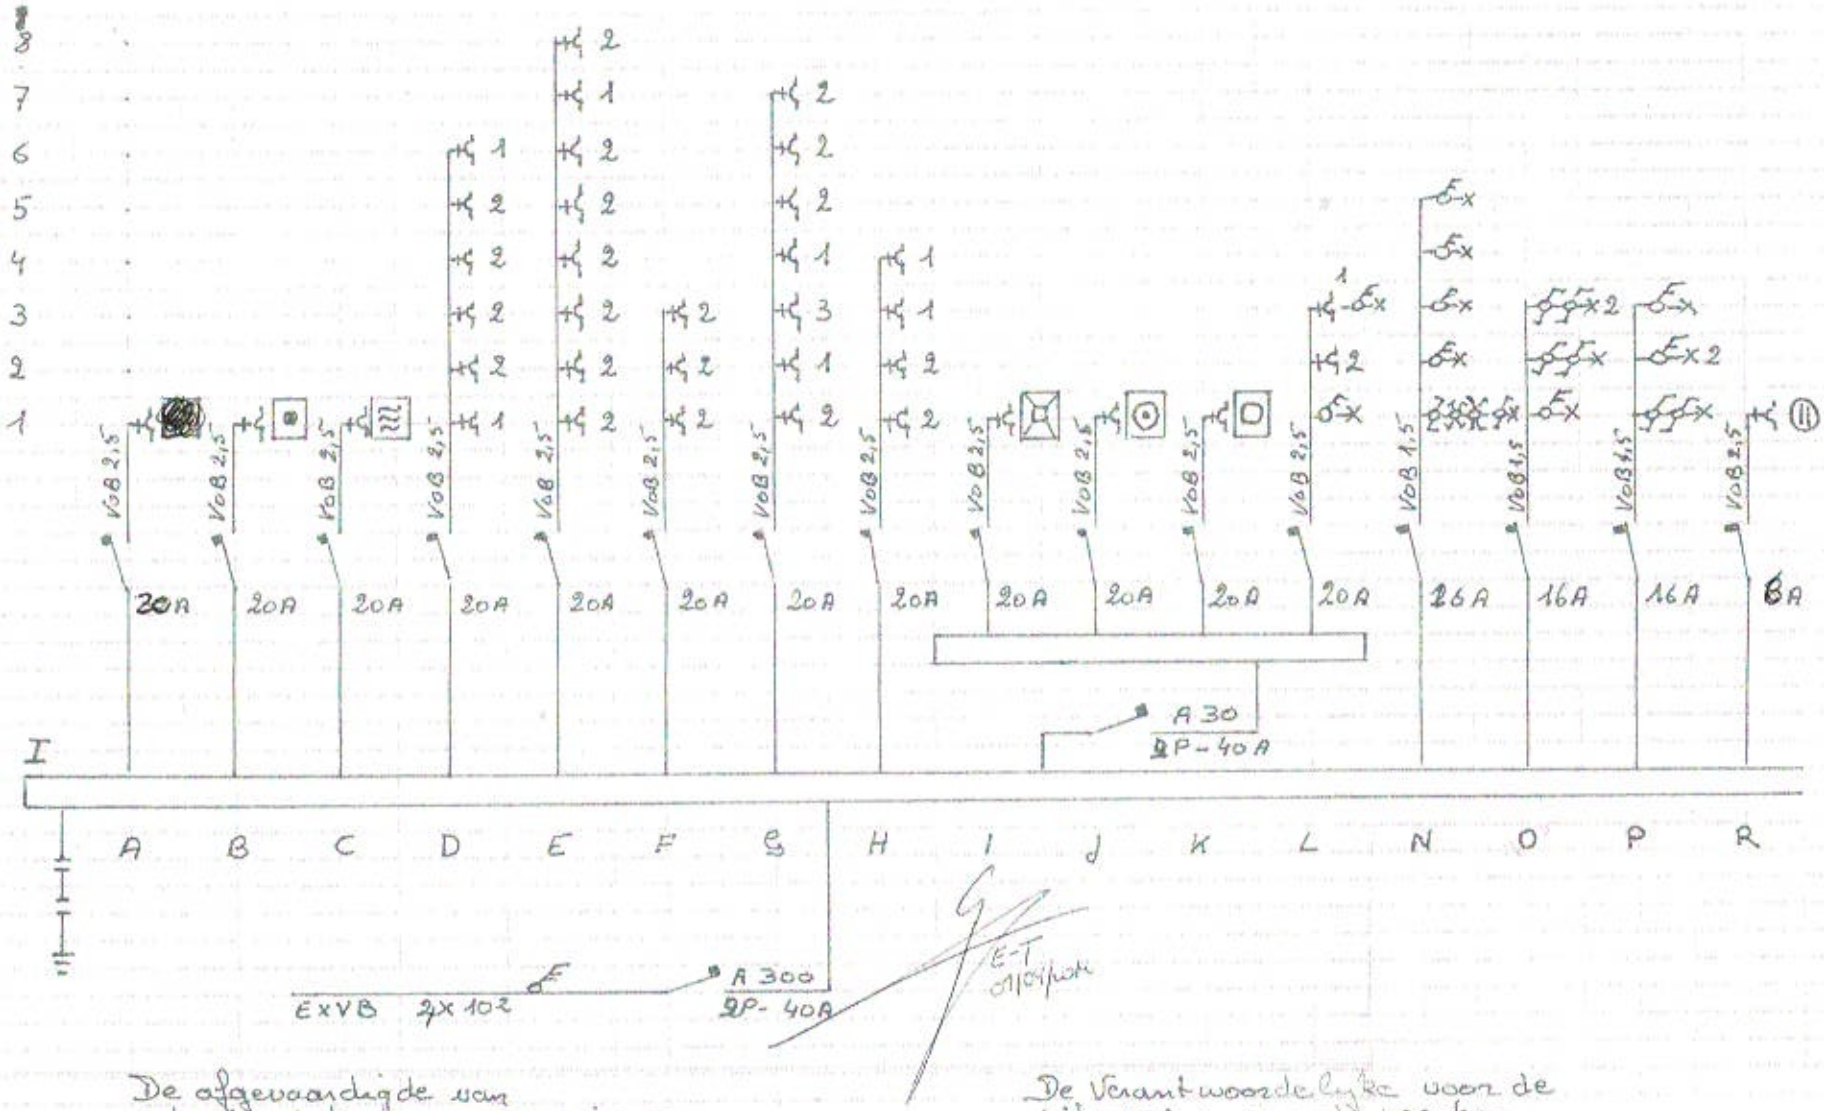


De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme

De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken

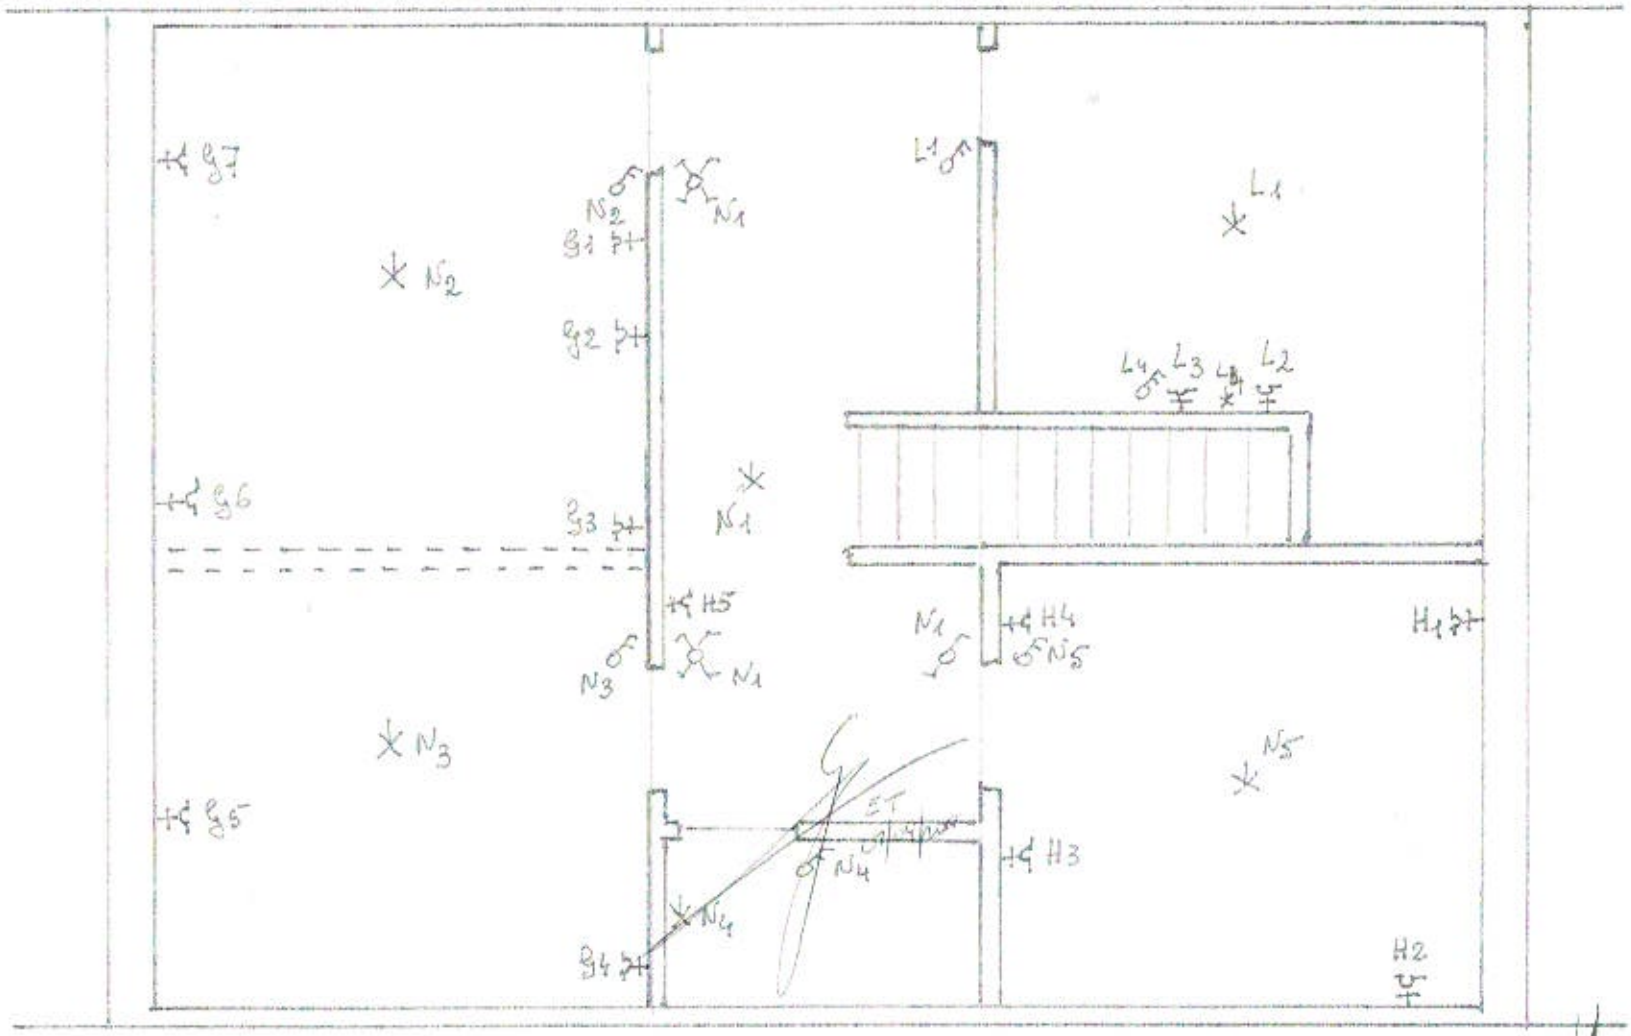

STUDIO 2e Verdieping (zolderverdiep)

Eddy Wouters

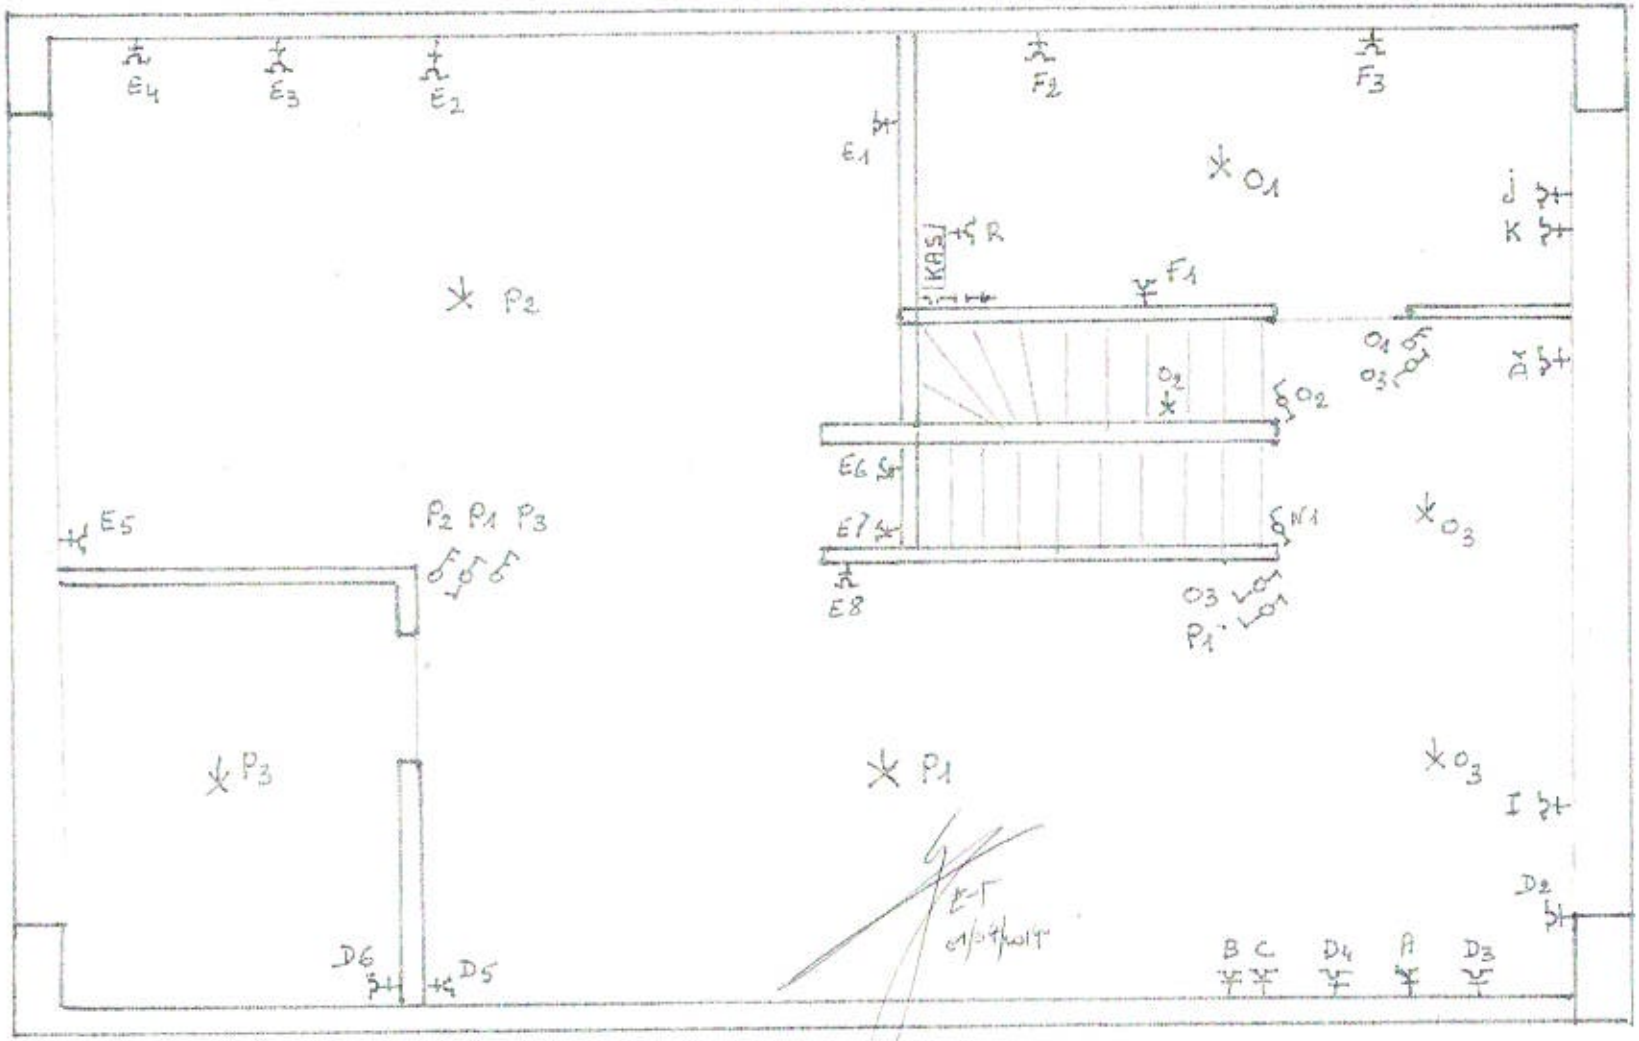

STUDIO 1e Verdiep 222C

Eddy WOUTERS